

## **Котёл паровой КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р)**

для работы на каменном и буром угле  
производительностью 2,5 т/ч

Котёл паровой КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р) - паровой котёл, основными элементами которого являются два барабана - верхний и нижний, экранированная топочная камера и конвективный пучок.

**Таблица 1. Базовая и дополнительная комплектация котла**

<b>Базовая комплектация</b>	<b>Дополнительная комплектация</b>
<b>КЕ-2,5-14С (Е-2,5-1,4Р) (ПТЛ-РПК)</b>	Экономайзер БВЭС-І-2 или Экономайзер ЭБ-2-94И
Блок котла в обшивке и изоляции	Вентилятор ВДН-8-1500
Лестницы и площадки	Дымосос ДН-9-1500
Арматура и КИП	Золоуловитель ЗУ 1-1
	Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525
	Циклон ЦБ-16

**Таблица 2. Технические характеристики котла**

<b>№п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
1	Номер чертежа компоновки	00.8002.106
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчётного топлива	Каменный и бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	2,5
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,3(13,0)
6	Температура пара на выходе, °С	насыщ. 194
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчётный КПД, %	80,8
9	Расход расчётного топлива (каменный уголь), кг/ч	292,5
10	Расход расчётного топлива (бурый уголь), кг/ч	576
11	Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм	3620x2590x3980
12	Габариты компоновки, LxBxH, мм	5450x3890x5050
13	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	5895
14	Масса котла без топки (в объёме заводской поставки), кг	8150
15	Вид поставки	В сборе
16	Базовая комплектация в сборе	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Арматура и КИП
17	Срок изготовления	30

## Устройство и принцип работы котла КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р)

В котле КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р) диаметр нижнего и верхнего барабанов 1000 мм. Межцентровое расстояние установки барабанов - 2750 мм. На задних днищах верхних и нижних барабанов, а также на переднем днище верхнего барабана размещены лазы для внутреннего осмотра котла.

Для сжигания топлива котёл снабжается топочным устройством типа ПТЛ-РПК с пневмомеханическими забрасывателями и решёткой с поворотными колосниками.

Котёл КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р) снабжён устройством возврата уноса, возвращающего в топку для дожигания оседающий в газоходе, унос. В топочных камерах струи острого дутья образуют газовые вихри в вертикальной плоскости, способствующие сепарации и многократной циркуляции уноса, что ведёт к уменьшению химического недожога и улучшению выгорания мелочи во взвешенном состоянии.

Для очистки наружной поверхности конвективного пучка от отложений в котле предусмотрена установка для генератора ударных волн (ГУВ поставляется по запросу опционально).

Основные площадки, необходимые для обслуживания арматуры котла:

- боковые площадки – обслуживание водоуказательных приборов, предохранительных клапанов, запорной арматуры на верхнем барабане;
- площадки на задней стенке – обслуживание продувочной линии, доступ в верхний барабан при ремонте котла.

Конструкцией паровых котлов серии КЕ предусмотрена возможность их перевода в водогрейный режим без изменения тепловой мощности. При этом среднеэксплуатационный КПД котла, повышается на 2,0-2,5%.

У котла КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р) топочная камера разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, что позволяет повысить КПД котла за счёт снижения химического и механического недожога. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла асимметричные.

Горизонтальный разворот газов при омывании труб в пучках создается за счёт установки одной шамотной перегородки, отделяющей камеру догорания от пучка, и одной чугунной перегородки, образующей два газохода.

В котле КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р) используется одноступенчатая схема испарения: питательная вода из экономайзера подаётся в верхний барабан под уровень воды по перфорированной трубе, в нижний барабан вода сливается по задним обогреваемым трубам кипятильного пучка. Вода по перепускным трубам из нижнего барабана поступает в камеры левого и правого экранов. Питание экранов осуществляется также из верхнего барабана по опускным трубам, расположенным на фронте котла.


Каждый котёл оснащается двумя предохранительными клапанами. На котлах без пароперегревателя предохранительные клапаны устанавливаются на верхнем барабане котла.

Главный паровой вентиль или задвижка, вентили для отбора проб пара, отбора пара на собственные нужды (обдувку) располагаются на верхнем барабане.


Охлаждение барабанов пароводяной смесью предусмотрено конструкцией котла и не допускает повышение температуры металла сверх допустимых значений при растопках, остановках и маневренных режимах котла.

Котёл КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК) (Е-2,5-1,4Р) поставляется заказчику в собранном виде транспортируемым блоком (без обшивки и изоляции), в комплекте с арматурой и гарнитурой в пределах котла, лестницами и площадками.

Общий вид котла КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК)(Е-2,5-1,4Р)

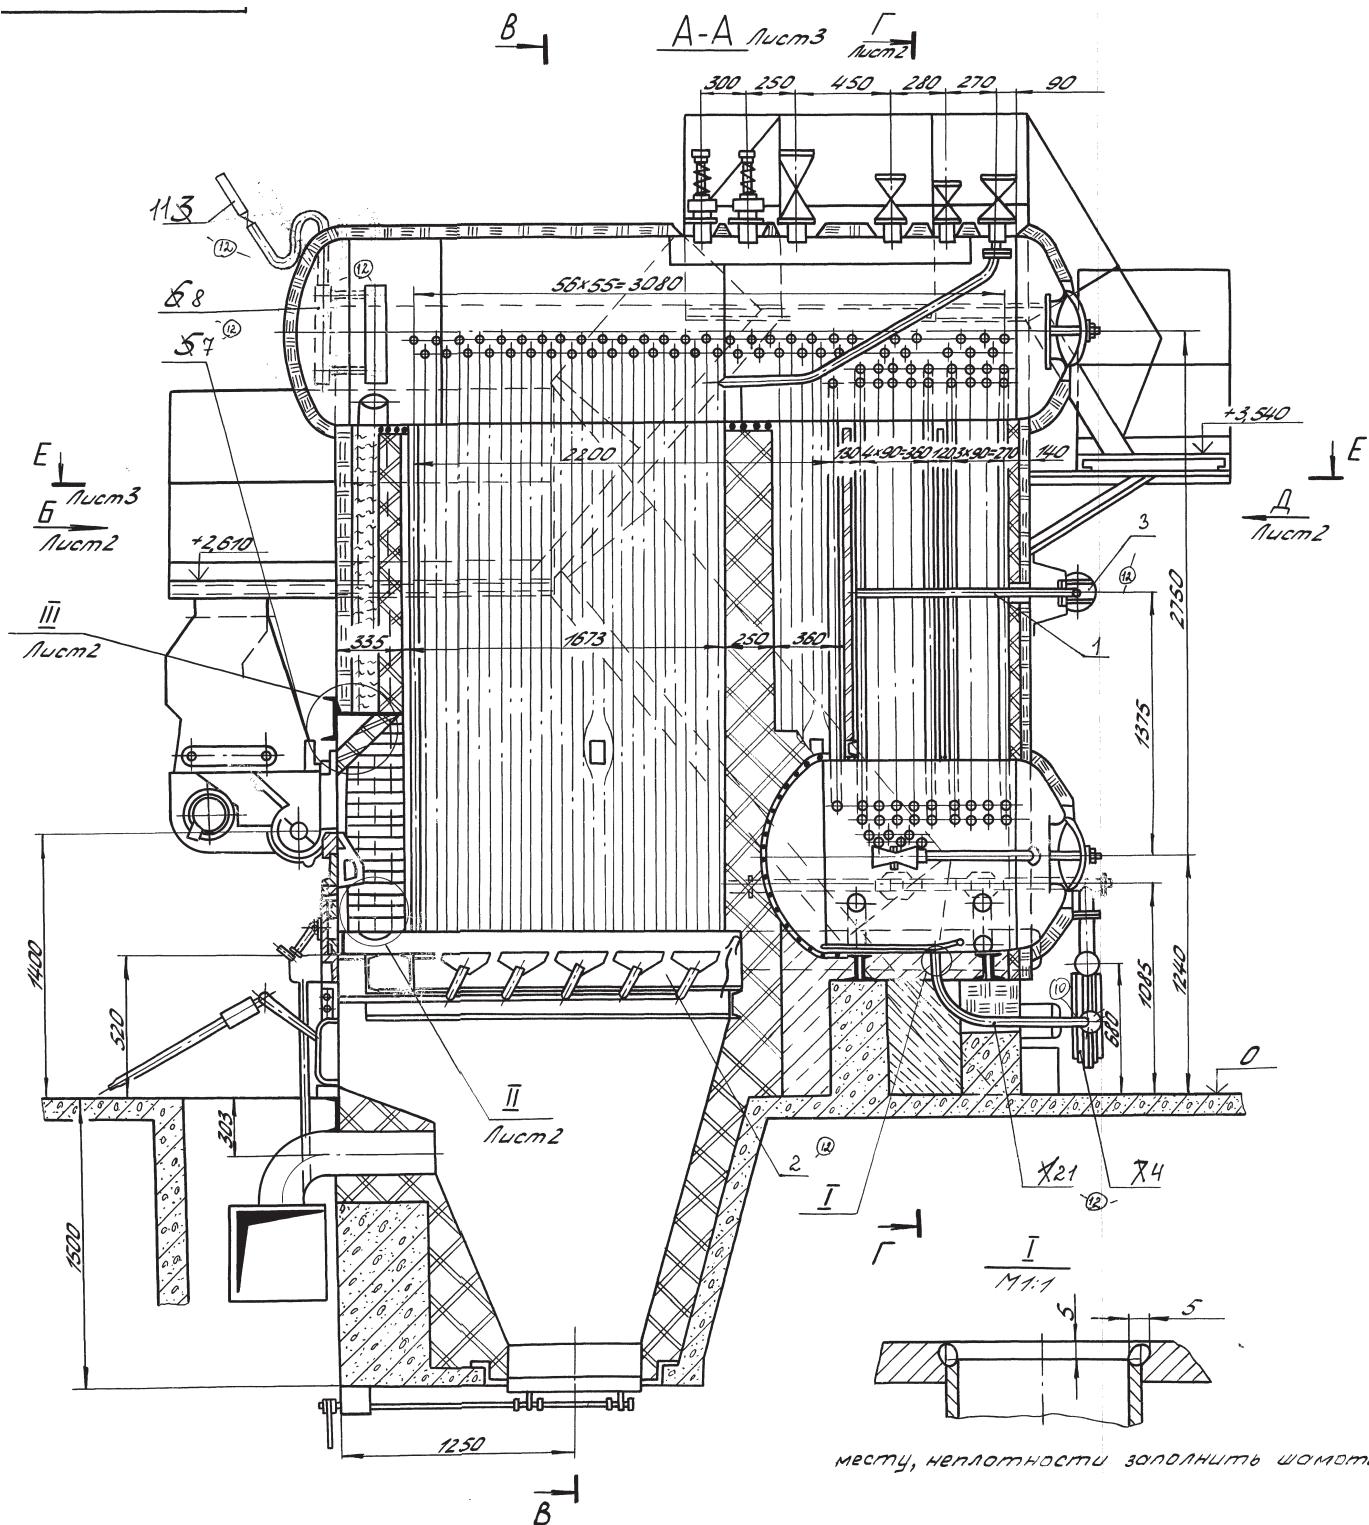


### Общий вид котла КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК)(Е-2,5-1,4Р)

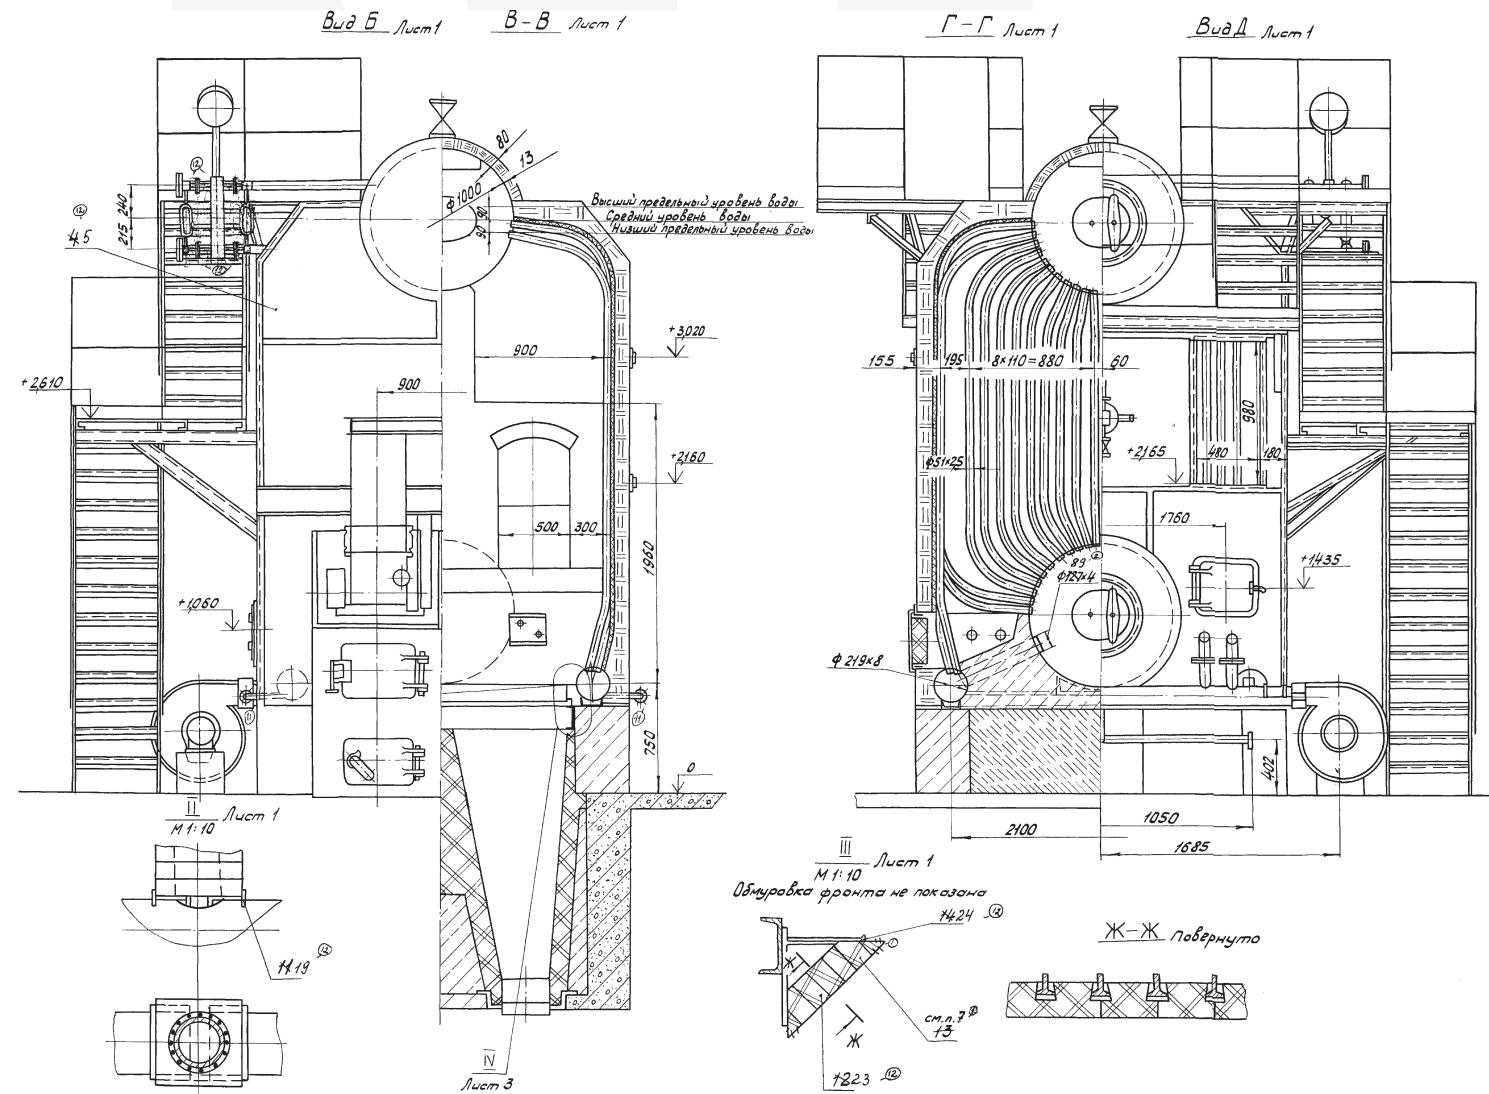

Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

### Общий вид котла КЕ-2,5-14С(ПТЛ-РПК)(Е-2,5-1,4Р)

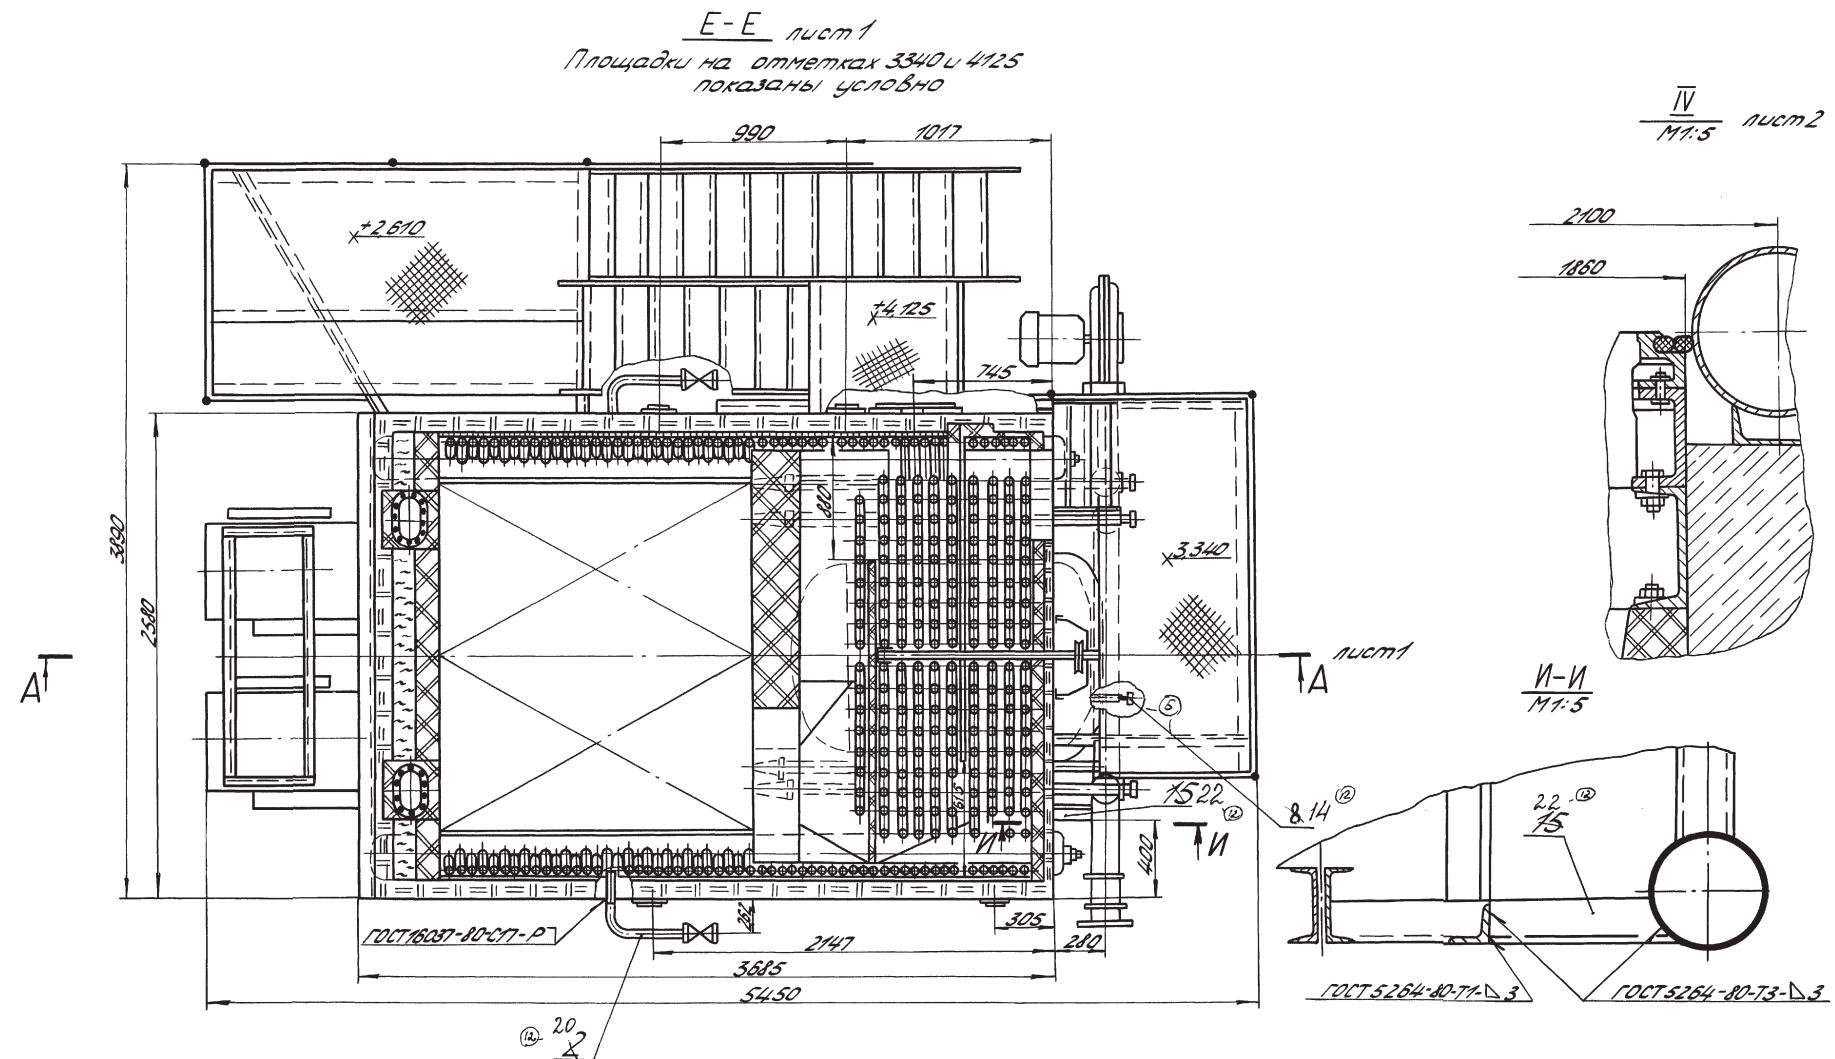

Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»